



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2020ZX-0247

产品名称: 化学过滤器 (除酸)
Name of Product

委托单位: 昆山昌瑞空调净化技术有限公司
Client

生产单位: 昆山昌瑞空调净化技术有限公司
Manufacture

检验类别: 委托检验
Test Category

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

NCSA 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR


国家空调设备质量监督检验中心


National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2020ZX-0247

第 1 页 共 4 页 (Page 1 of 4)



样品编号	2020ZX-0247		
产品名称	化学过滤器 (除酸)	型号规格	592*592*292(mm)*4V
		商 标	CRAC
委托单位	昆山昌瑞空调净化技术有限公司	出厂编号	CR-CA201109006
		生产日期	2020-11-09
生产单位	昆山昌瑞空调净化技术有限公司	送样数量	1 个
		送样日期	2020-11-19
检验类别	委托检验	检验日期	2020-11-19~11-23
委托单位地址	江苏昆山市巴城镇石牌工业区相石路 998 号		
检验依据	GB/T 34012-2017 《通风系统用空气净化装置》 GB 11742-89 《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲基蓝分光光度法》		
判定依据	GB/T 34012-2017 《通风系统用空气净化装置》		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用 仪器、装置	H62 数字微压计; T-H11 空气过滤器计数法检测装置; T-H18 空气过滤器负压检测装置; T-H70 钢卷尺; T-IAQ10 分光光度计; T-IAQ17 温湿度表; T-IAQ31 恒流采样器; T-IAQ32 恒流采样器		
检验项目	硫化氢净化效率、阻力		
检 验 结 论	检验结果详见第 2-3 页。 <div style="text-align: center;">  检验鉴定章 签发日期: 2020-11-26 </div>		

批 准: 
Approval

审 核: 
Verification

主 检: 
Chief tester

监
金

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABB

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2020ZX-0247

第 2 页 共 4 页 (Page 2 of 4)



样品编号	2020ZX-0247							
检验结果								
序号	检验项目	标准要求			检验风量	标称值	检验结果	判定
1	硫化氢净化效率 (%)	A	$E_Q > 60$	且 \geq 标称值的 95%	3000m ³ /h	/	78.0	A
		B	$40 < E_Q \leq 60$				/	/
		C	$20 < E_Q \leq 40$				/	/
备注	本页以下空白。							



样品编号		2020ZX-0247						
检 验 结 果								
序号	检验项目		检验结果					
	不同风量下的阻力	风量 (m ³ /h)	651	1263	1898	2514	2991	3494
		阻力 (Pa)	16.7	34.9	56.9	80.7	102.2	126.9
2	风量阻力曲线	<p style="text-align: center;">风量阻力曲线</p>						
备注	本页以下空白。							

中国建筑科学研究院有限公司建筑环境与能源检测中心

Building Environment and Energy Testing Center of CABR

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment


报告编号 (No.): NCSA-2020ZX-0247

第 4 页 共 4 页 (Page 4 of 4)



样品编号	2020ZX-0247
样品描述	
外框型式	塑料
滤料颜色	/
电压 (V)	/
外形尺寸 (mm)	592×592×292

备注: 样品照片如下图所示。

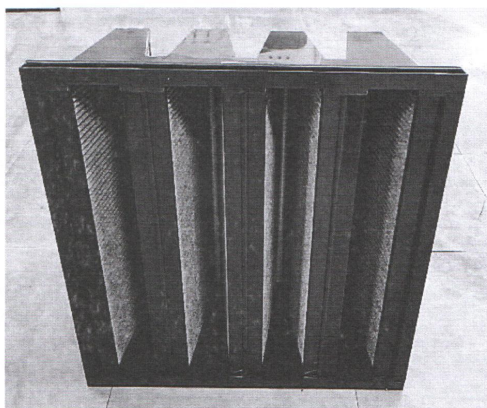

样品



铭牌

本页以下空白。